



องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก
หนังสือรับ ประจำปี ๒๕๖๙
รับเลขที่ ๑๙/๒๙
วันที่ วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
เวลา ๑๑:๒๓ น.

ที่ กษ ๐๓๒๑.๑๙/๑๐๕๑

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา
ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๙

เรียน ...ทางกองการรับบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ แผ่น

เนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่การบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๙ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙) เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝน ปี ๒๕๖๙ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อสร้างการรับรู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนได้รับทราบสถานการณ์น้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๙ อย่างทั่วถึง

ปัจจุบันมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านที่ สถานี C๒ จังหวัดนครสวรรค์ วัดได้ ๙๓๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ยกตัวสูงขึ้น อยู่ที่ระดับ +๑๕.๙๔ม.-รทก. ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกินระดับ +๑๖.๕๐ ม.-รทก. และคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ๕๐๐ - ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมฝั่งมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำท่าจีน อาทิ งานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมบุญ บำรุงเพชร)


ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๘๖๙



วันที่ 24 สิงหาคม 2569

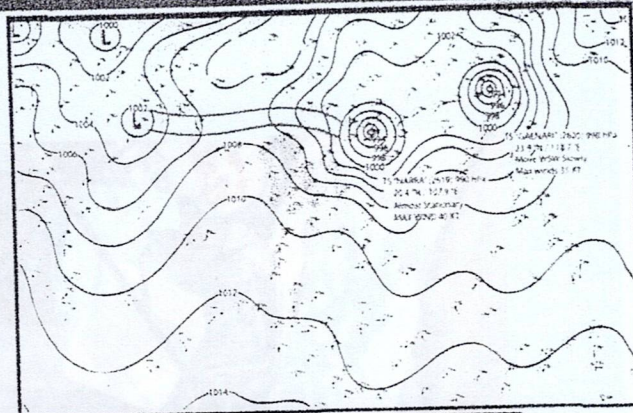


พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า


ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ที่ภาควิชาอุตุนิยมวิทยา



วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2569

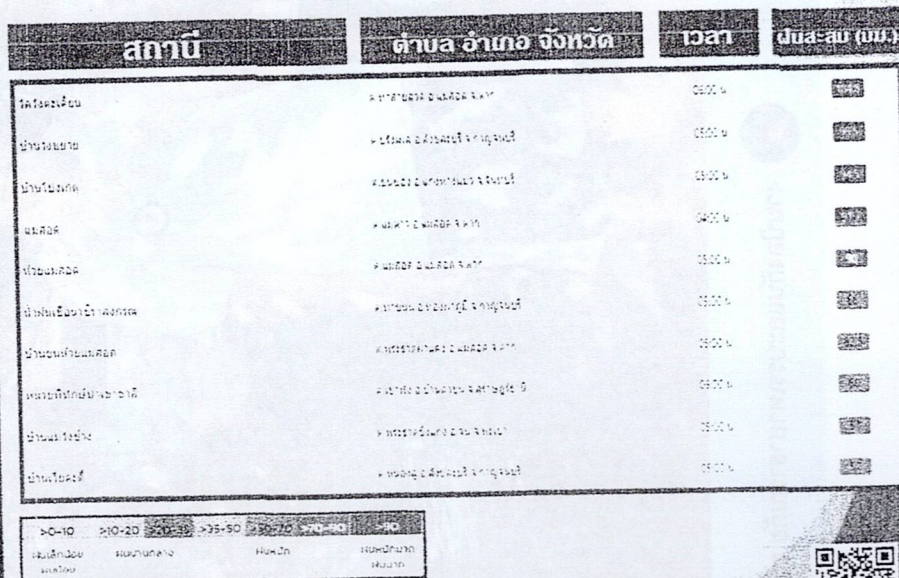

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ที่บวสานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ





24.11.69

[illegible]

26 ส.ค. 69



26 ส.ค. 69

28 ส.ค. 69




100000

A black and white photograph showing a dense, textured surface, possibly a wall or a large piece of fabric. The texture is highly irregular and granular. In the top left corner, there is a date stamp that reads "30 SEP. 69". The photograph is framed by a dark border.

ช่วงวันที่ 27 - 30 ส.ค. 69 บริเวณน้ำจะขึ้นตลิ่งขอบทางเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ยอดเขตรุนขึ้น
พาดผ่านประเทศเวียดนาม ประเทศลาวตอนบน


หมายเหตุ : ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

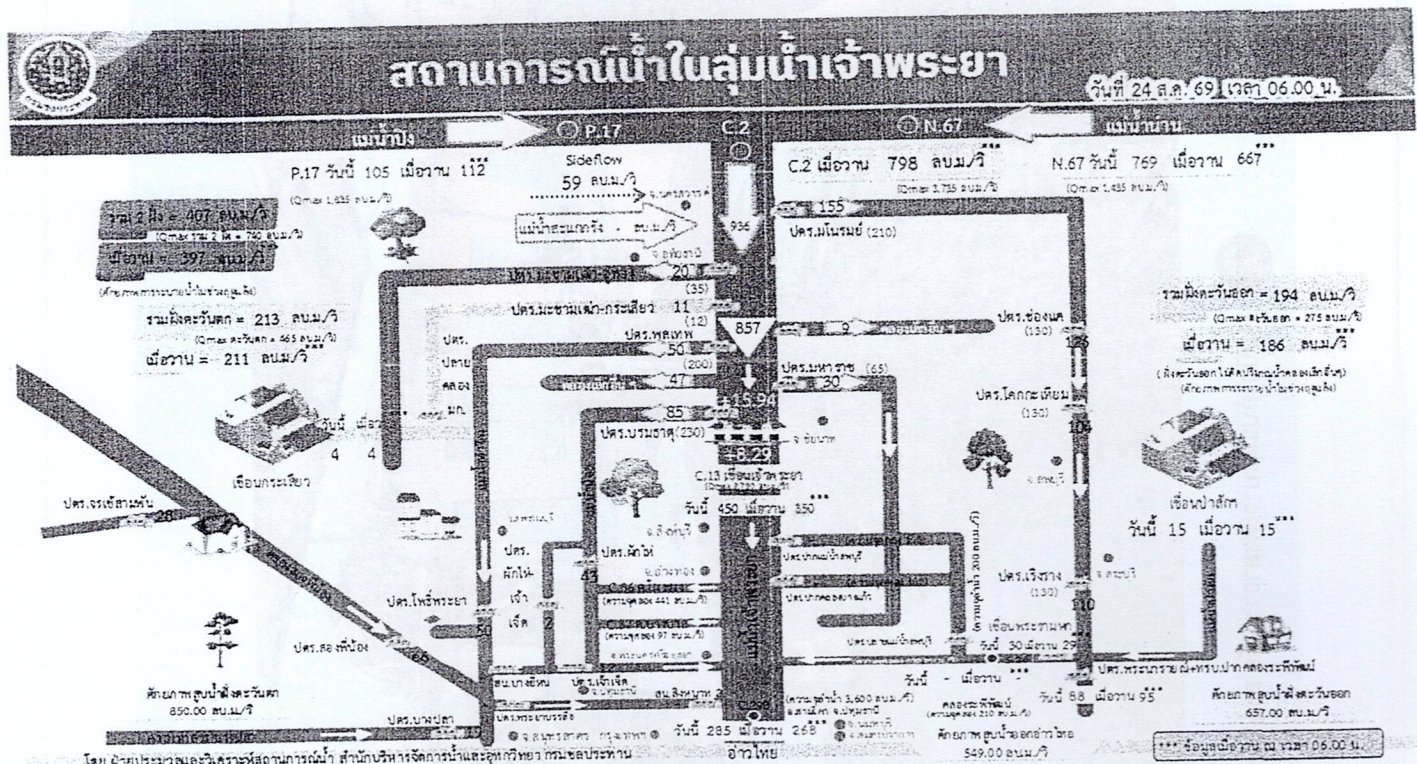




กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า 1 - 3 วัน ด้วยแบบจำลอง ANNs แม่น้ำปิง สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2569 เวลา 06.00 น.

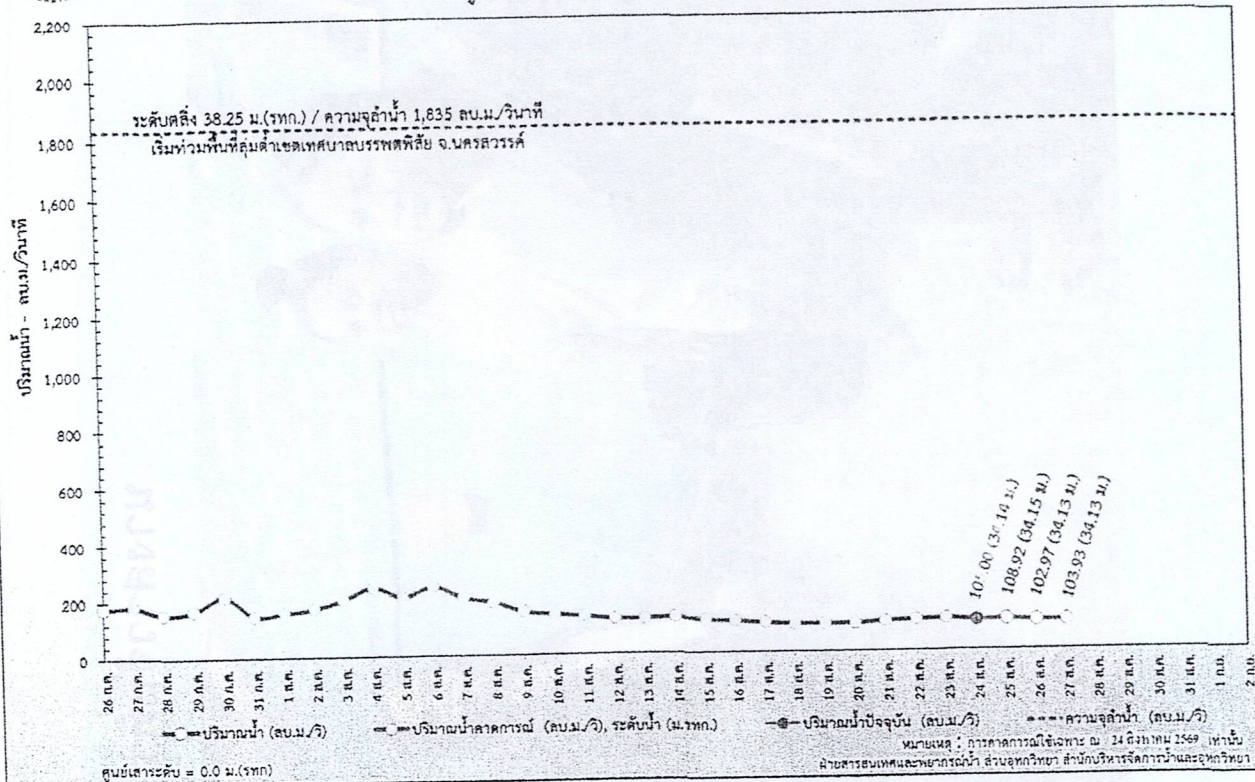

กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า 1 - 3 วัน ด้วยแบบจำลอง ANNs แม่น้ำป่าน สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์


ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2569 เวลา 06.00 น.

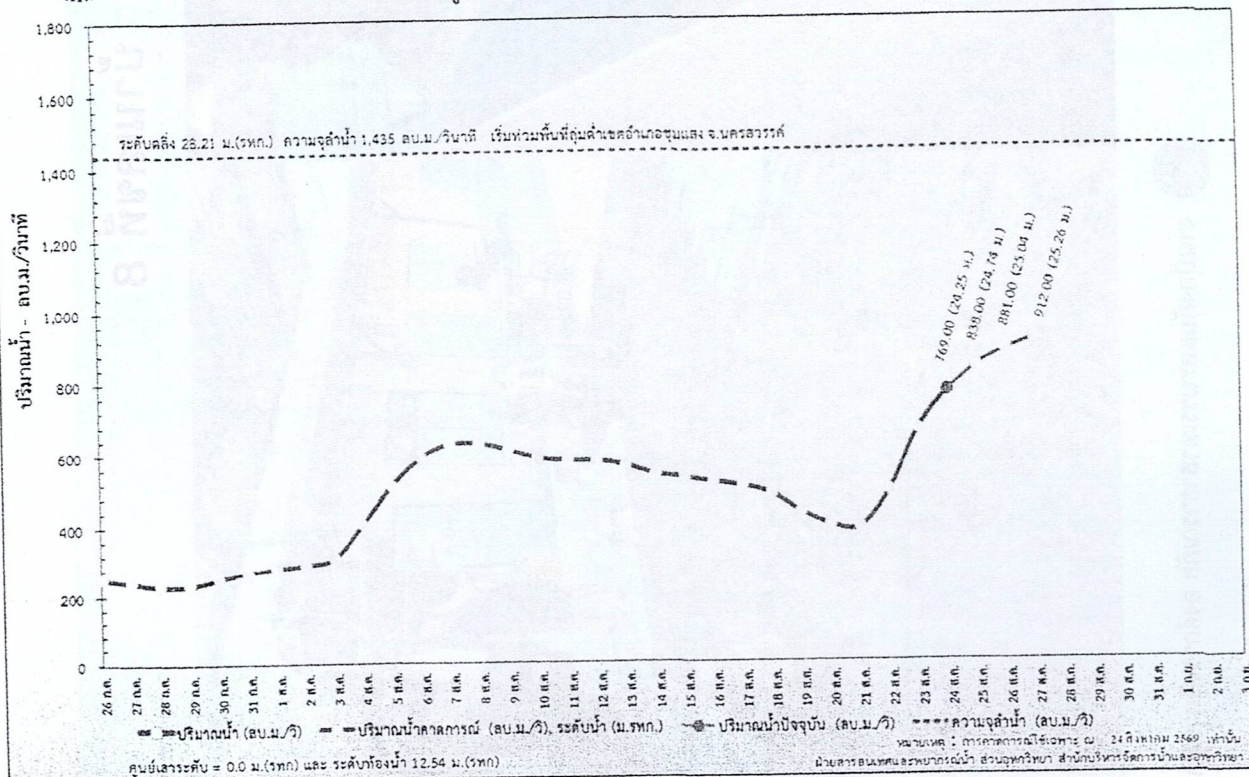



กราฟคาดการณ์ปริมาณน้ำล่วงหน้า 1-3 วัน ด้วยแบบจำลอง ANNs แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2569 เวลา 06.00 น.

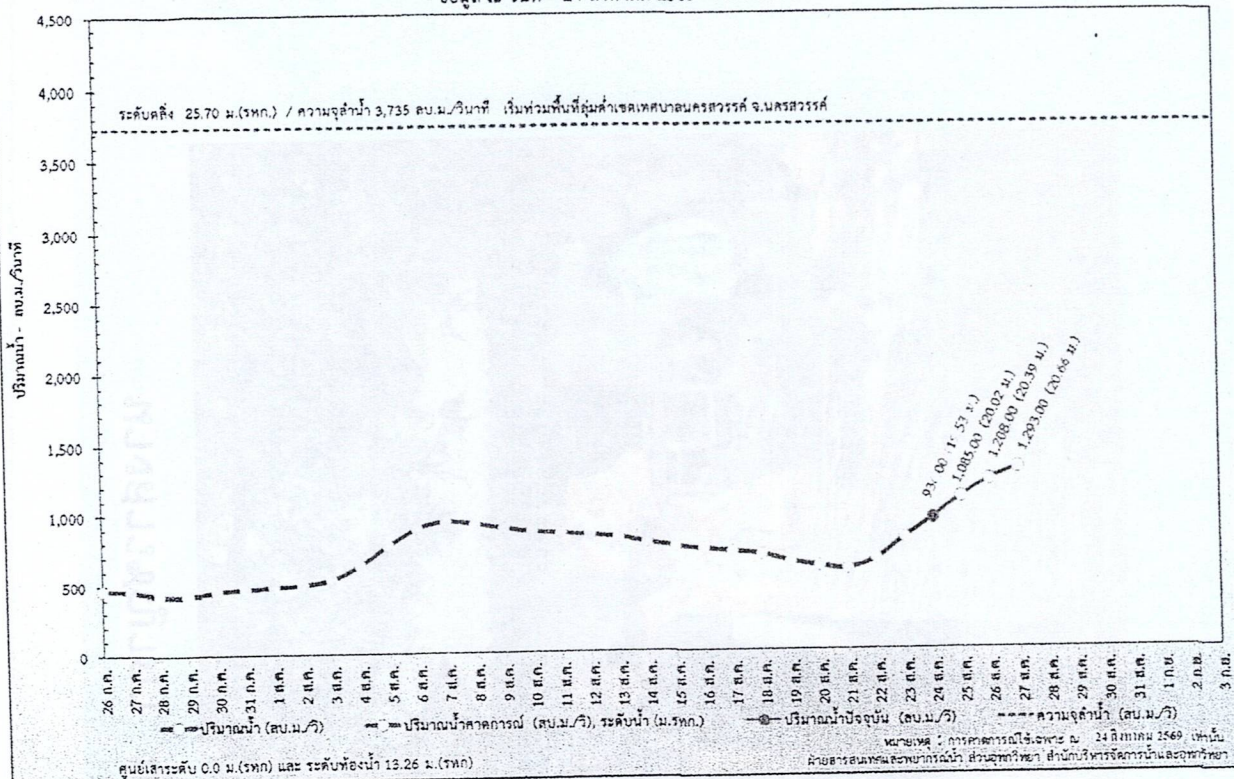

เกณฑ์การระบายน้ำ เขื่อนเจ้าพระยา

กรณีระบายน้ำไม่ทันความจุลำน้ำ
และไม่สามารถเก็บกักน้ำ
หรือการระบายน้ำ > 700 ลบ.ม./วัน
หน่วยงานเป็นศูนย์บริหารจัดการน้ำ


กรณีระบายน้ำก่อให้เกิด
น้ำท่วมด้านท้ายน้ำหรือเหนือ
ปริมาณการระบายน้ำ
700 - 1,500 ลบ.ม./วัน
รายงานต่อศูนย์บัญชาการป้องกันและ
จัดการบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ

กรณีระบายน้ำก่อให้เกิด
น้ำท่วมด้านท้ายน้ำหรือเหนือ
ปริมาณการระบายน้ำ
1,500 - 2,000 ลบ.ม./วัน
ให้รายงานต่อศูนย์บัญชาการป้องกันและ
จัดการบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ
ล่วงหน้า 3 วัน

กรณีระบายน้ำก่อให้เกิด
น้ำท่วมด้านท้ายน้ำหรือเหนือ
ปริมาณการระบายน้ำ > 2,000 ลบ.ม./วัน
ให้รายงานต่อศูนย์บัญชาการป้องกันและ
จัดการบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ
ล่วงหน้า 3 วัน

สัญลักษณ์
น้ำท่วม
น้ำท่วม
น้ำท่วม

ปริมาณน้ำวิกฤต
2,720 ลบ.ม./วัน
ระดับน้ำ 16.34 ม.

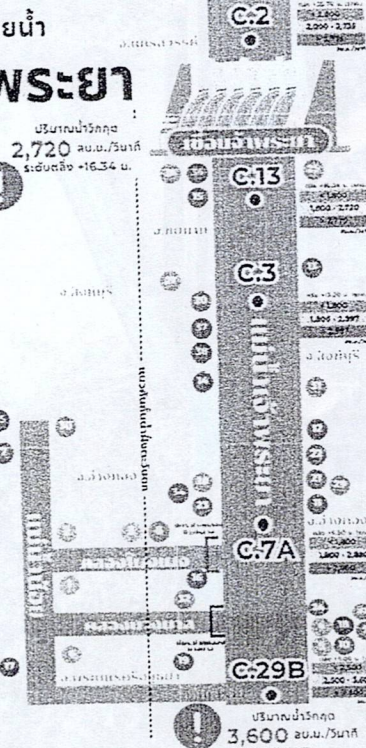

ระบายน้ำ 700 - 1,300 ลบ.ม./วัน

- อ.สนา อ.บ้านกร่าง อ.พิจิตร อ.นครสวรรค์ อ.กำแพงเพชร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร
- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร
- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร
- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร
- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร

ระบายน้ำ 1,300 - 1,500 ลบ.ม./วัน

- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร
- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร
- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร

ระบายน้ำ 1,500 - 2,000 ลบ.ม./วัน

- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร
- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร
- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร

ระบายน้ำ 2,000 - 2,200 ลบ.ม./วัน

- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร
- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร
- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร

ระบายน้ำ 2,200 - 2,400 ลบ.ม./วัน

- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร
- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร
- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร

ระบายน้ำ 2,400 - 2,600 ลบ.ม./วัน

- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร
- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร
- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร

ระบายน้ำ มากกว่า 2,600 ลบ.ม./วัน

- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร
- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร
- อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร อ.พิจิตร

กรมชลประทาน